Резервуар "BloPlast EPG 17-1900/6200"

Приложение N_____

К договору поставки N_____ от_____

Спецификация N_____

Разрез 1-1

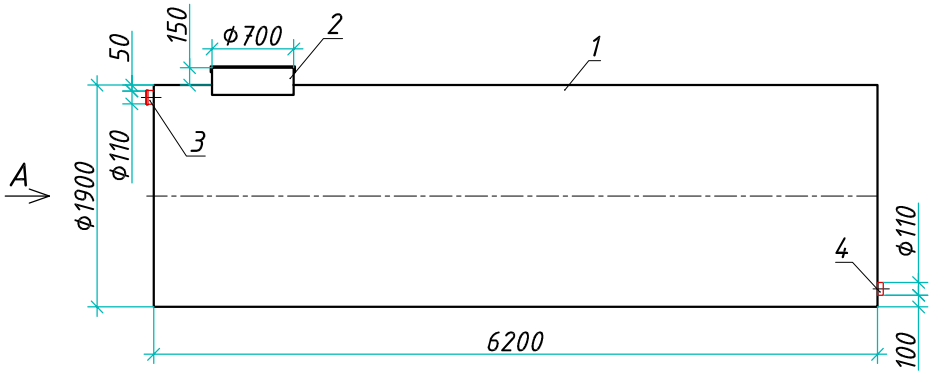

Вид А

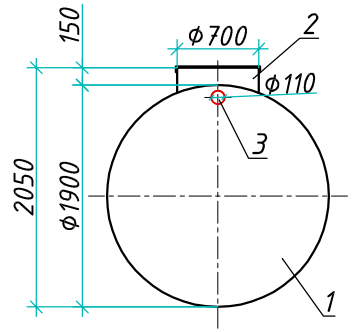

Вид сверху

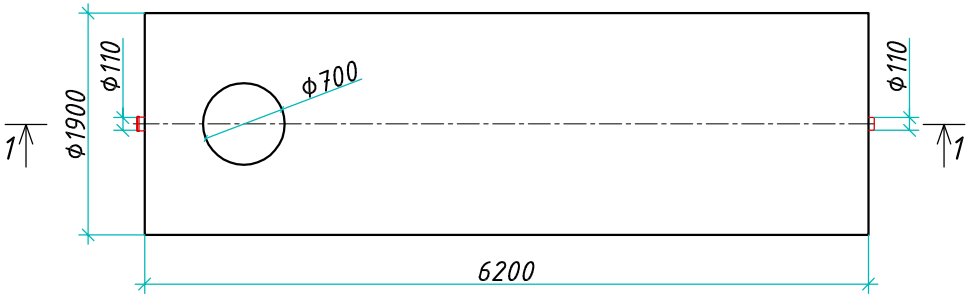

Транспортировочный вес оборудования - 539кг

Вес оборудования в аварийном состоянии - 18100кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1900мм, L=6200мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

Дата _____ Дата _____

Подпись _____ Подпись _____

М.П. М.П.

					ООО "Блорэй"
					Резервуар
Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата	
Разраб.		Антоненко Д.Б.			"BloPlast EPG 17-1900/6200"
Проверил		Шиляев В.В.			
					Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
					Blorey
www.blorey.com m.+7 (861) 212-97-00					

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3